
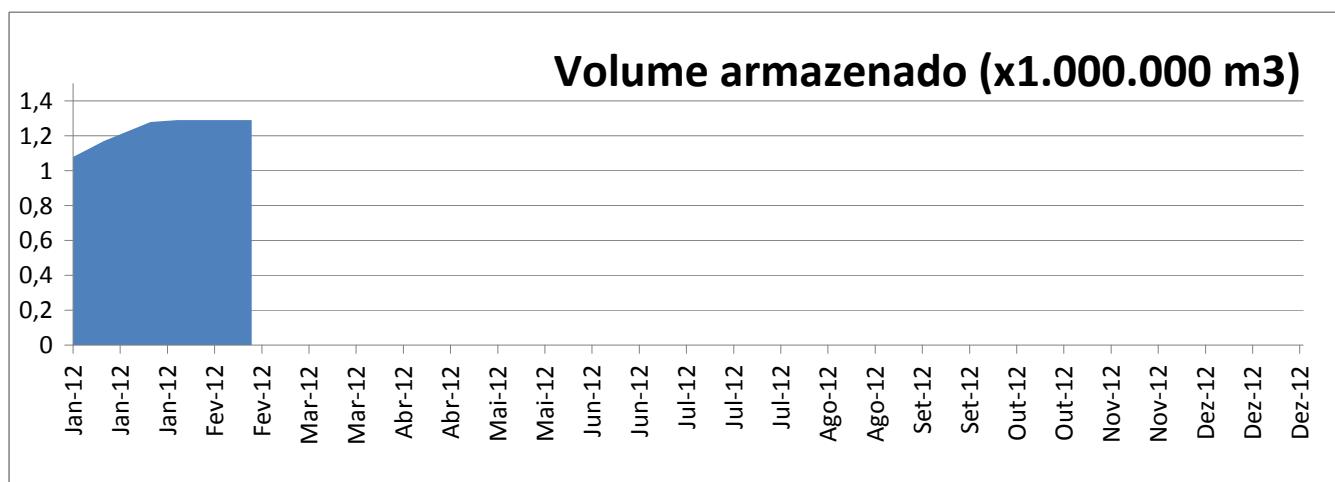


| Data | Nível (cota) | Reserva 10E6 m3 | % armazename- nto |
|------------|--------------|--------------------|-------------------------|
| 01-01-2012 | 1250,5 | 1,08 | 72,0% |
| 06-01-2012 | 1250,7 | 1,13 | 75,3% |
| 10-01-2012 | 1250,8 | 1,17 | 78,0% |
| 24-01-2012 | 1251,2 | 1,28 | 85,3% |
| 01-02-2012 | 1251,25 | 1,29 | 86,0% |
| 07-02-2012 | 1251,25 | 1,29 | 86,0% |
| 23-02-2012 | 1251,25 | 1,29 | 86,0% |

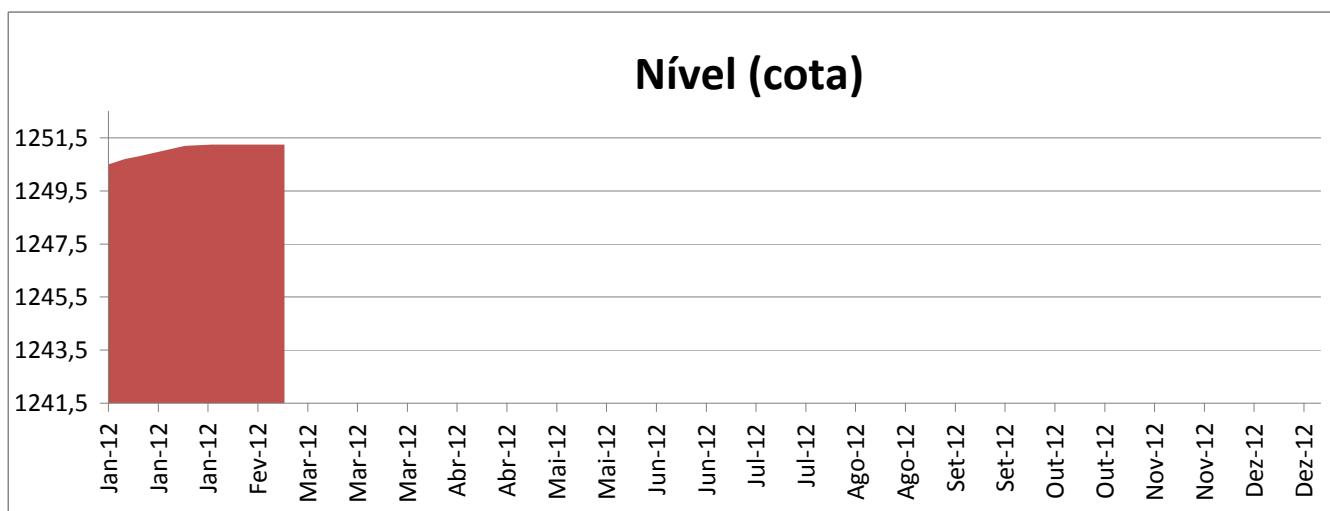

Abertura da válvula de tomada de água
 Fecho da válvula de tomada de água
 Abertura da válvula de descarga de fundo para limpeza
 Fecho da válvula de descarga de fundo